


中部浄化センター敷地境界の空間線量測定結果

(平成25年7月)

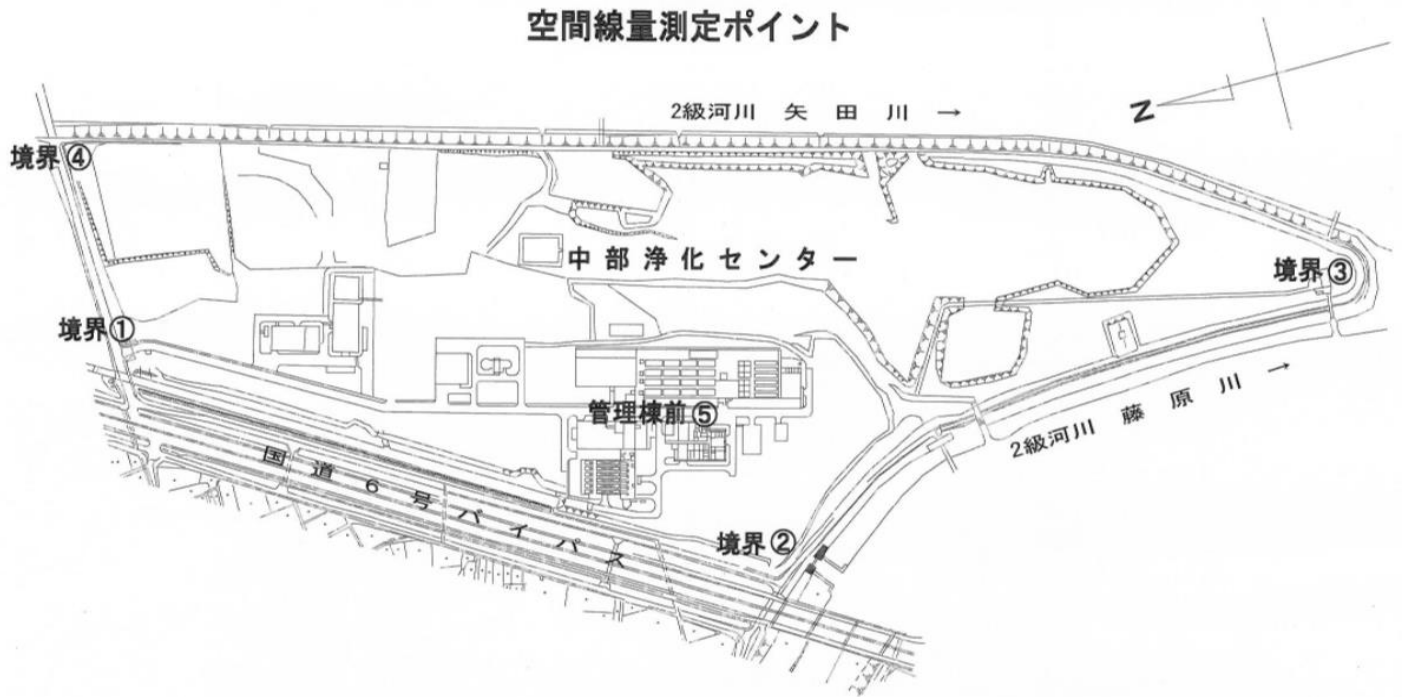

(マイクロシーベルト/時)

測定月日	測定高さ	測定箇所				
		境界①	境界②	境界③	境界④	管理棟前⑤
7月 1 日	地上1m	0.12	0.12	0.12	0.10	0.14
	地上1cm	0.16	0.15	0.13	0.10	0.26
7月 8 日	地上1m	0.14	0.13	0.13	0.09	0.15
	地上1cm	0.16	0.15	0.14	0.10	0.18
7月 16 日	地上1m	0.19	0.11	0.11	0.11	0.17
	地上1cm	0.17	0.11	0.13	0.09	0.23
7月 22 日	地上1m	0.13	0.10	0.11	0.13	0.15
	地上1cm	0.17	0.13	0.12	0.13	0.20
7月 29 日	地上1m	0.13	0.11	0.13	0.11	0.14
	地上1cm	0.17	0.13	0.15	0.13	0.20

※1 測定値は、週1回測定したものです。

※2 測定機器：富士電機(株) ハンディサーベイメータ NHE2