

第6章 屋外タンク貯蔵所（危政令第11条）

第1 区分

1 屋外タンク貯蔵所とは

- (1) 「屋外タンク貯蔵所」とは、屋外にあるタンク（危政令第2条第4号から第6号までに掲げるものを除く。）において指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所をいう。（危政令第2条第2号）
- (2) 危規則第1条の3第7項第1号に規定する屋外タンクに、加圧しないで、常温で貯蔵保管されている第四類動植物油類は、危政令の規制対象外である。（危規則第1条の3第7項第1号）

2 技術基準の適用


屋外タンク貯蔵所は、貯蔵する危険物の種類及び貯蔵形態等に応じ、技術上の基準の適用が法令上次のように区分される。

第6-1表 各種の屋外タンク貯蔵所に適用される基準

区 分	危 政 令	危 規 則
屋外タンク貯蔵所	11 I	———
浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンク	11 I + II	22 の 2 ・ 22 の 2 の 2
高引火点危険物	11 I + II + III	22 の 2 の 3
アルキルアルミニウム等	11 I + IV	22 の 2 の 4 ・ 22 の 2 の 5
アセトアルデヒド等	11 I + IV	22 の 2 の 4 ・ 22 の 2 の 6
ヒドロキシルアミン等	11 I + IV	22 の 2 の 4 ・ 22 の 2 の 7
岩盤タンク	11 I + V	22 の 2 の 8 ・ 22 の 3
特殊液体危険物タンク（地中タンク）	11 I + V	22 の 2 の 8 ・ 22 の 3 の 2
特殊液体危険物タンク（海上タンク）	11 I + V	22 の 2 の 8 ・ 22 の 3 の 3

注 算用数字は条、ローマ数字は項を表している。

3 屋外タンク貯蔵所の設備

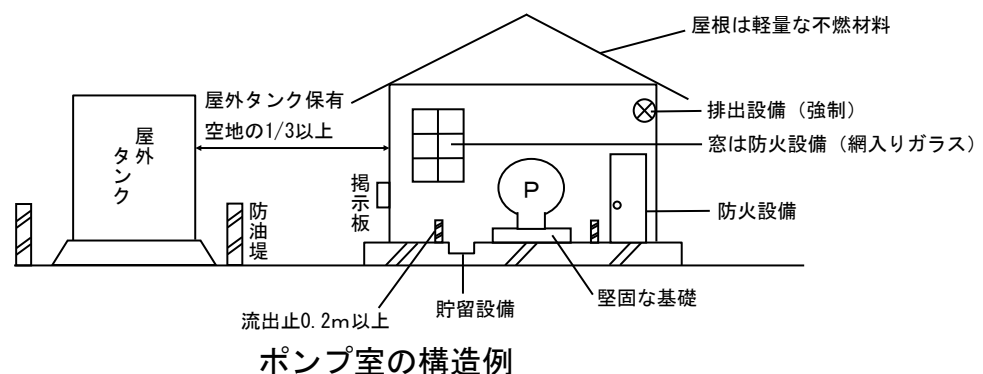

第2 規制範囲

屋外タンク貯蔵所の許可単位は、タンクごととする。


第3 許可数量の算定

許可数量は、タンク容量によるものとする。


タンク容量の算定方法は、危政令第5条によるものとし、タンクの内容積を計算する方法は、次によること。【H13 消防危 41、H13 消防危 42】

1 タンクの内容積として計算する部分

- (1) 固定屋根を有するタンクの場合
固定屋根を除いた部分

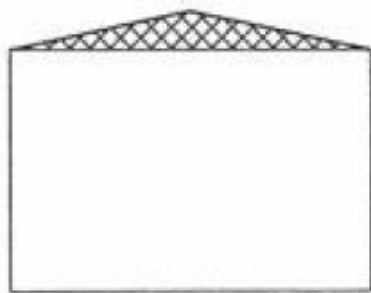

円すい屋根（コーンルーフ型）

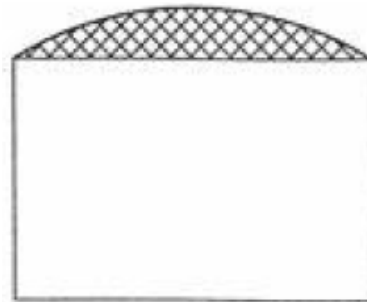


球状屋根（ドームルーフ型）



以外の部分を内容積として計算する。

- (2) (1)以外のタンクの場合

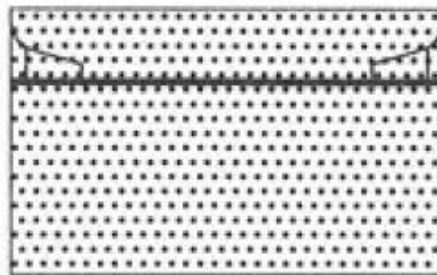

浮き屋根（フローティングルーフ型）


側板の最上端までの部分（）を内容積として計算する。

2 内容積の算定方法


内容積の算定方法は、次の方法がある。

- (1) タンクを胴・鏡板等に分けて、各部分の形状に応じた計算方法により計算し、合計する方法
- (2) タンクの形状に応じた内側寸法による方法（「危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令」（平成13年3月30日総務省令第45号）の改正前の規則第2条第1号イ及びロ並びに第2号イの計算による方法）

ア だ円型のタンクの場合

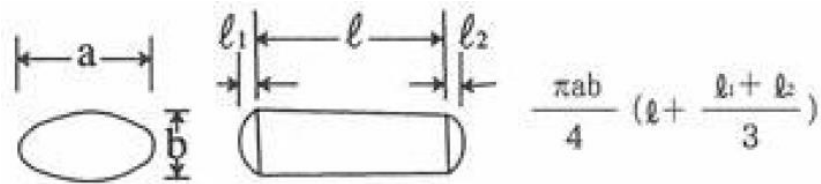


$$\frac{\pi ab}{4} \left(l + \frac{l_1 + l_2}{3} \right)$$

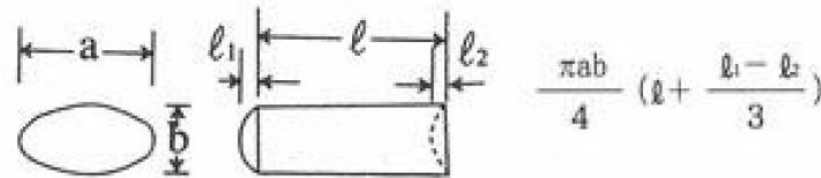

$$\frac{\pi ab}{4} \left(l + \frac{l_1 - l_2}{3} \right)$$

イ 横置き of 円筒型のタンク

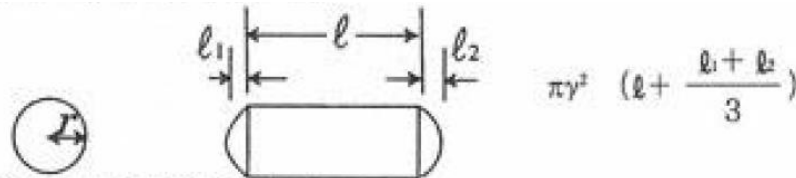

$$\pi r^2 \left(l + \frac{l_1 + l_2}{3} \right)$$

- (3) CAD（コンピューターによる設計）等により計算された値による方法
- (4) 実測値による方法

第4 位置、構造及び設備の基準

1 500kL 未満の屋外タンク貯蔵所

- (1) 保安距離（危政令第11条第1項第1号）

危政令第11条第1項第1号に規定する「保安距離」の起算点は、屋外タンクの側板からとするほか、第3章「製造所」_第4_1_(1)の例（保安距離の特例に係る部分第3章「製造所」_第4_1_(1)_カを除く。）による。【S37 自消丙予発44】

- (2) 敷地内距離（危政令第11条第1項第1号の2）

危規則第19条の2第2号の規定は、次によること。【S51 消防危22】

ア 「地形上火災が生じた場合においても延焼のおそれが少ない」（危規則第19条の2第2号）場合及び「敷地境界線の外縁に、危告示第4条の2の2で定める施設が存在する」（危規則第19条の2第4号）場合には、何らの措置を講じなくても、市町村長等が定めた距離とすることができる。

イ 「敷地境界線の外縁に、告示で定める施設」として危告示第4条の2の2第3号に規定される道路のうち、当該屋外タンク貯蔵所の存する事業所の敷地の周囲に存する道路の状況から避難路が確保されていないと判断されるものにあつては該当しないものとする。

ウ アにおいて、「地形上火災が生じた場合においても延焼のおそれが少ない」ものとしては、屋外タンク貯蔵所の存する事業所の敷地に隣接して次のいずれかのものが存在する場合等である。

なお、これらのものが2以上連続して存する場合も同様である。

(ア) 海、湖沼、河川又は水路

(イ) 工業専用地域内の原野

(ウ) 工業専用地域となることが確実である埋め立て中の土地

(3) 保有空地（危政令第11条第1項第2号）

危政令第11条第1項第2号に規定する「保有空地」は、第3章「製造所」_第4_1_(2)の例による。

(4) 標識、掲示板（危政令第11条第1項第3号）

ア 危政令第11条第1項第3号に規定する「標識、掲示板」は、第3章「製造所」_第4_1_(3)の例による。ただし、側板に直接表示することは、認められない。【S37 自消丙予発44】

イ タンク群にあっては、次によることができるものであること。

(ア) 標識は、タンク群ごとに1枚とすることができる。【S36 国消甲予発25、S37 自消丙予発44】

(イ) タンク群における標識及び掲示板は、見やすい箇所に一括して設けることができる。ただし、この場合、掲示板と各タンクが対比できるような措置を講じること。

(5) タンク構造（危政令第11条第1項第4号）

ア タンクの材料

危政令第11条第1項第4号に規定する「3.2mm以上の鋼板」には、危規則第20条の5第1号に規定する鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する鋼板も含まれる。

使用できる鋼板の例

JIS_G_3101	一般構造用圧延鋼材のSS400
3106	溶接構造用圧延鋼材のSM400C
3114	溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材のSMA400
3115	圧力容器用鋼板のSPV490
4304 及び 4305	ステンレス鋼板のSUS304、SUS316

イ 圧力タンクの範囲及び水压試験

(ア) 危政令第11条第1項第4号に規定する「圧力タンク」とは、最大常用圧力が正圧又は負圧で水柱500mmを超えるものをいう。【S52 消防危56】

(イ) 負圧タンクは、当該タンクの使用時における負圧に対する安全性を検討した計算書を確認する。

(ウ) 負圧タンクの水圧試験は、最大常用圧力の絶対値の1.5倍の圧力で10分

間行う方法とすることができる。【H9 消防危 104】

なお、負圧試験の結果については、資料等で確認する。

(6) 耐震・耐風圧構造（危政令第 11 条第 1 項第 5 号）

危政令第 11 条第 1 項第 5 号の「支柱」とは、貯蔵タンクの下方に設けられる柱をいい、当該支柱の構造は、危政令で例示するもの以外に、鉄骨を次に掲げる材料で覆ったものがある。【S40 自消丙予発 20】

ア 塗厚さが 4 cm（軽量骨材を用いたものについては 3 cm）以上の鉄網モルタル

イ 厚さが 5 cm（軽量骨材を用いたものについては 4 cm）以上のコンクリートブロック

ウ 厚さが 5 cm 以上のれんが又は石

(7) 放爆構造（危政令第 11 条第 1 項第 6 号）

危政令第 11 条第 1 項第 6 号に規定する「内部のガス又は蒸気を上部に放出することができる構造」には、次のような方法がある。

ア 縦置型タンク

(ア) 屋根板を側板より薄くし、補強材等を接合していないもの

(イ) 屋根板と側板の接合を側板相互及び側板と底部の接合より弱く（片面溶接等）したもの

イ 横置型タンク

異常上昇内圧を放出するため、十分な放出面積を有する局所的な弱い接合部分を設けたもの

(8) 外面塗装（危政令第 11 条第 1 項第 7 号）

危政令第 11 条第 1 項第 7 号に規定する「さびどめのための塗装」は、ステンレスタンク等腐食し難い材料で造られているタンクについては省略することができる。【H元消防危 29】

(9) 底板の外面防食措置（危政令第 11 条第 1 項第 7 号の 2）

危政令第 11 条第 1 項第 7 号の 2 に規定する「底板の外面の腐食を防止するための措置」を講ずる場合、オイルサンドは防食材料として認められないものであること。

タンク底部のアニュラ板等外側張出し部近傍からタンク底部の下へ雨水が浸入するのを防止するための措置（以下「雨水浸入防止措置」という。）は、次による方法又はこれと同等以上の効果を有する方法により行うこと。（第 6-1 図参照）【S54 消防危 169】

ア 犬走り部の被覆は、次によること。

(ア) 被覆幅は、使用材料の特性に応じ、雨水の浸入を有効に防止することができる幅とする。


(イ) 被覆は、犬走り表面の保護措置の上部に行う。

イ 被覆材料は、防水性を有するとともに、適切な耐候性、防食性、接着性及び

可とう性を有すること。

ウ 被覆は、次の方法により行うこと。

- (ア) 被覆材とアニュラ板等及び犬走り表面との接着部は、雨水が浸入しないよう必要な措置を講ずる。
- (イ) 屋外貯蔵タンクの沈下等によりアニュラ板等と被覆材との接着部分に隙間を生ずるおそれがある場合は、被覆材のはく離を防止するための措置を講ずる。
- (ウ) 被覆厚さは、使用する被覆材の特性に応じ、はく離を防ぎ、雨水の浸入を防止するのに十分な厚さとする。
- (エ) 被覆表面は、適当な傾斜をつけるとともに、平滑に仕上げる。
- (オ) アニュラ板等外側張出し部先端等の段差を生ずる部分に詰め材を用いる場合は、防食性、接着性等に悪影響を与えないものとする。

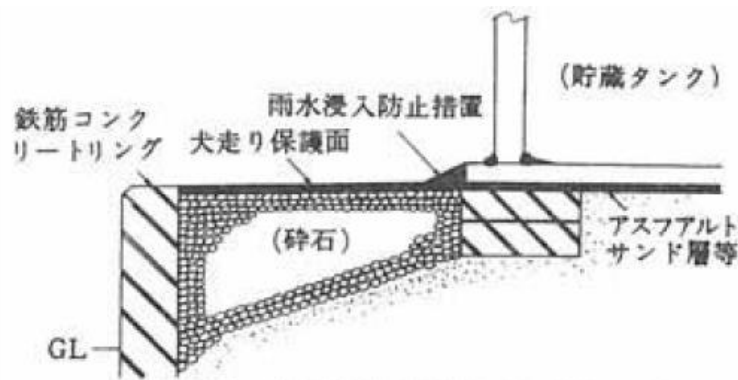

第6-1図 雨水浸入防止措置の例

(10) 通気管（危政令第11条第1項第8号）

通気量の計算方法は、（一社）日本高圧力技術協会指針（HPIS）を参考にする
こと。

また、アルコール類を貯蔵し、又は取り扱うタンクに設ける通気管の引火防
止措置は、第3章「製造所」_第4_1_(16)_エ_(オ)の例によること。

(11) 自動表示装置（危政令第11条第1項第9号）


危政令第11条第1項第9号に規定する「危険物の量を自動的に表示する装置」
には、次のものがあること。【S37 自消丙予発44】

ア 気密又は蒸気がたやすく発散しない構造の浮子式計量装置

イ 電気方式、圧力作動式又はラジオアイソトープ利用方式による自動計量装
置

ウ 連通管式の表示装置は、マグネット等を用いた間接方式とし、ガラスゲージ
を使用しないこと。ただし、引火点40℃以上の危険物を貯蔵するタンクに限り
ガラスゲージを設けることができる。その構造は、金属管で保護した硬質
ガラス等で造られ、かつ、当該ガラスゲージが破損した際に危険物の流出を
自動的に停止できる装置（ボール入自動停止弁等）が取り付けられているも

のに限られること。

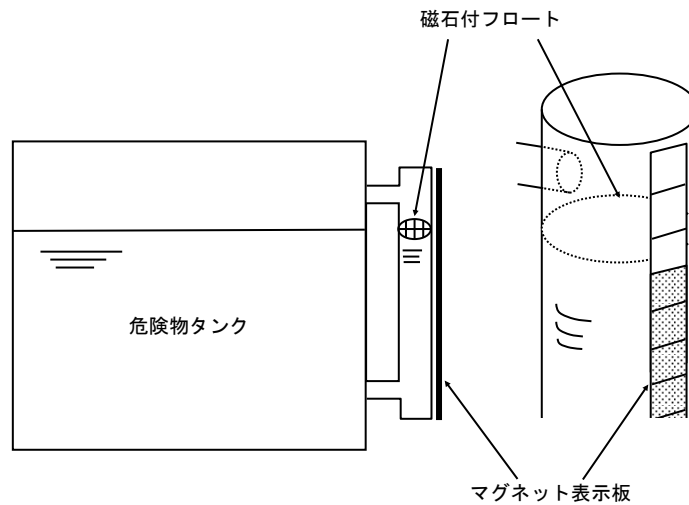

第6-2図 連通管式自動表示装置の例

(12) 注入口（危政令第11条第1項第10号）

危政令第11条第1項第10号に規定する「注入口」は、次によること。

ア 注入口は、タンクとの距離に関係なくタンクの附属設備として規制する。

イ 1の注入口で2以上のタンクに危険物を移送する場合には、当該注入口をいずれのタンクの設備とするかは、次の順位によるものとする。

(ア) 貯蔵する危険物の引火点が低いタンク

(イ) 容量が大きいタンク

(ウ) 注入口との距離が近いタンク

ウ 注入口が1箇所に群として存在する場合で、掲示板を設けなければならないときは、当該注入口群に一つの掲示板とすることができる。【S40 自消丙予発20】

また、表示する危険物の品名は、当該注入口群において取り扱われる危険物のうち、表示を必要とするもののみとすることができる。

エ 「市町村長等が火災の予防上当該掲示板を設ける必要がないと認める場合」とは、当該注入口が当該タンクの近くにあり、附属設備であることが明らかな場合で、関係者以外の者が出入りしない場所等が該当する。【S40 自消丙予発20】

オ 「その他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物」とは、特殊引火物、第1石油類及び第2石油類をいう。

カ 接地電極

(ア) 接地抵抗値は、概ね1,000Ω以下となるように設ける。

(イ) 接地端子と接地導線は、ハンダ付等により完全に接続する。

(ウ) 接地導線は、機械的に十分な強度を有する太さとする。

(エ) 接地端子は、移動貯蔵タンクの接地導線と確実に接地ができる構造とし、

取付箇所は引火性危険物の蒸気が漏れ、又は滞留するおそれのある場所以外とする。

- (オ) 接地端子の材質は、導電性の良い金属（銅、アルミニウム等）を用いる。
- (カ) 接地端子の取付箇所には、赤色の塗料等により「屋外貯蔵タンク接地端子」と表示する。
- (キ) 避雷設備の接地極が注入口付近にある場合は、兼用することができる。

【H元消防危 64】

(13) ポンプ設備（危政令第 11 条第 1 項第 10 号の 2）

屋外タンク貯蔵所のポンプ設備は、危政令第 11 条第 1 項第 10 号の 2 の規定によるほか、次によること。

ア ポンプ設備の保有空地については、次によること。

- (ア) 危政令第 11 条第 1 項第 10 号の 2 イに掲げる「防火上有効な隔壁を設ける場合」には、1 棟の工作物の中でポンプ設備の用途に供する部分と他の用途に供する部分とが耐火構造の隔壁で屋根裏まで完全に仕切られている場合が含まれる。【S 40 自消乙予発 20】

- (イ) 危政令第 11 条第 1 項第 10 号の 2 イの規定にかかわらず、ポンプ室（この場合のポンプ室とは、点検、補修等ができる大きさのものをいう。以下において同じ。）を設ける場合には、次によることができる。

- a 主要構造部を耐火構造（開口部には特定防火設備を設ける。）とした専用のポンプ室を設ける場合には、保有空地を設けないことができる。
- b 危政令第 11 条第 1 項第 10 号の 2 ハからチに規定する構造とした専用のポンプ室を設ける場合には、保有空地を 1 m（ポンプを通過する危険物の引火点が 40℃以上のものは 0.5m）以上とすることができる。
- c ポンプ相互間については、保有空地の規定を適用しないことができる。

イ 1 のポンプで 2 以上のタンクに危険物を移送する場合には、当該ポンプをいずれのタンクの設備とするかは、(12)イの例によるものである。

ウ 2 以上のポンプ設備が 1 ヶ所に集団で設置されている場合には、当該 2 以上のポンプ設備の群をもって 1 のポンプ設備とする。この場合、当該ポンプ設備は、その属するすべてのタンクのポンプ設備としての性格を有することになり、その属するどのタンクの空地内に設置することも可能である。

また、当該ポンプ設備は、どのタンクからもタンクの空地の幅の 1/3 以上の距離を確保しなければならない。

さらに、掲示板は一つの掲示板で足りるものであるが、2 以上の品名に係わる場合には、当該 2 以上の品名を列記する。この場合の設置又は変更許可等の取扱いについては、主たるタンクのポンプ設備とする。【S 40 自消乙予発 20、H 9 消防危 67】

エ 「市町村長等が火災の予防上当該掲示板を設ける必要がないと認める場合」とは、(12)エの例による。【S 40 自消乙予発 20】

(14) 弁（危政令第11条第1項第11号）

危政令第11条第1項第11号に規定する屋外貯蔵タンクの弁には、元弁以外の弁も含まれるものである。【S56 消防危71】

なお、鋳鋼以外のものを用いる場合には、次表に掲げるもの又はこれらと同等以上の機械的強度を有するものとする。【H元消防危64】

JIS_G_5705 黒心可鍛鉄品（FCMB340-10）

JIS_G_5502 球状黒鉛鉄品（FCD400-…）

〃 （FCD450-10）


JIS_G_5121 ステンレス鋼鉄品（SCS…）

JIS_G_3201 炭素鋼鍛鋼品（SF…）

※ 材料の種類の見号に付する「-…」の区分は、問わないものとする。

(15) 水抜管（危政令第11条第1項第11号の2）


ア 水抜管は、屋外タンク貯蔵所の底部の板に近接して設置されるので、水抜き管が直接溶接で側板に接合されている場合には、その直下の板の点検、コーティングの施工又は補修等に際して支障となることが考えられる。このため、開放検査時等に容易に点検等を行うことができるよう、水抜管についてはフランジ継手等により取外しを行える構造とする。

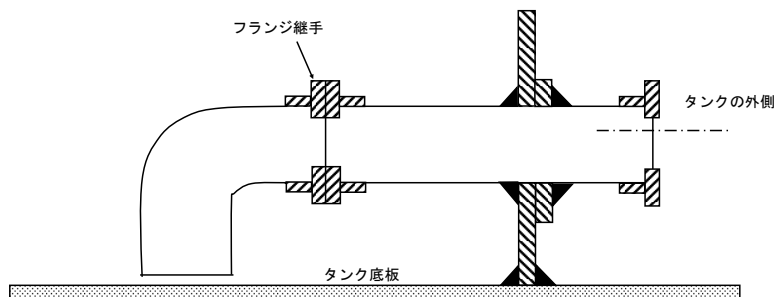


第6-3図 フランジ継手を水抜管のタンク内側部分に取付けた構造例

イ 危規則第21条の4に規定する「タンクと水抜管との結合部分が地震等により損傷を受けるおそれのない方法」とは、結合部分及び当該結合部分の直近の水抜管の部分が、地震等の際、タンクの基礎部分（地盤面を含む。）に触れないよう、当該水抜管とタンクの基礎との間に水抜管の直径以上の間隙を保つものをいい、架台上に設けるタンク等が考えられる。【S40 自消乙予発20】

なお、第6-5図のように水抜管を底板に設けるものは認められない。【S58 消防危89】

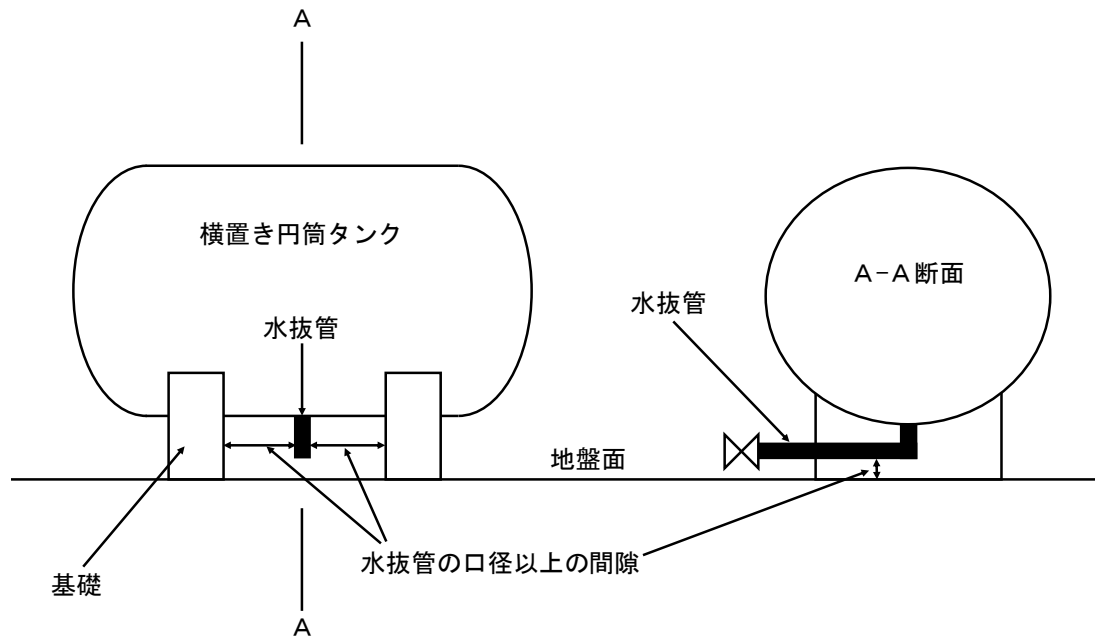

第6-4図 結合部分が地震動等により損傷のおそれのない方法

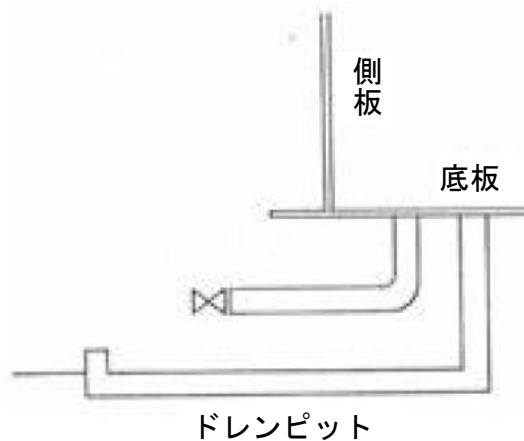

第6-5図 認められない例

(16) 配管（危政令第11条第1項第12号及び第12号の2）

ア 配管は、第3章「製造所」_第4_1_(17)によること。

イ 可とう管継手

可とう管継手を使用する場合は、次によること。【S56 消防危20】

(ア) 可とう管継手は、原則として最大常用圧力が1MPa以下の配管に設けること。

(イ) 可とう管継手は、「可とう管継手の設置等に関する運用基準について」（昭和56年3月9日消防危第20号通知）の別添「可とう管継手に関する技術上の指針」（以下「可とう管指針」という。）に適合するものであること。

なお、（一財）日本消防設備安全センターで認定試験を行った合格品は可

とう管指針に適合しているものとする。

- (ウ) 小口径可とう管継手フレキシブルメタルホースで呼び径 40mm 未満のもの及びユニバーサル式ベローズ形伸縮管継手で呼び径 80mm 未満のものは、認定試験の対象ではないので、当該小口径可とう管を用いる場合には、当面、可とう管指針のうち、原則として可とう管継手の構成材料防食措置、外観及び表示に係る事項について適用するものとする。

なお、この場合の長さについては、次によること。


フレキシブルメタルホースの場合

管の呼び径 (mm)	長さ (mm)
25 未満	300
25 以上 40 未満	500


ユニバーサル式ベローズ形伸縮管継手の場合

管の呼び径 (mm)	長さ (mm)
25 未満	300
25 以上 50 未満	500
50 以上 80 未満	700

- (エ) フレキシブルメタルホース、ユニバーサル式ベローズ形伸縮管継手等軸方向の許容変位量が極めて小さい可とう管継手は、配管の可とう性を考慮した配管の配置方法との組合せ等により、地震時等における軸方向変位量を吸収できるよう設置すること。(第6-6図参照)【S56 消防危 20】

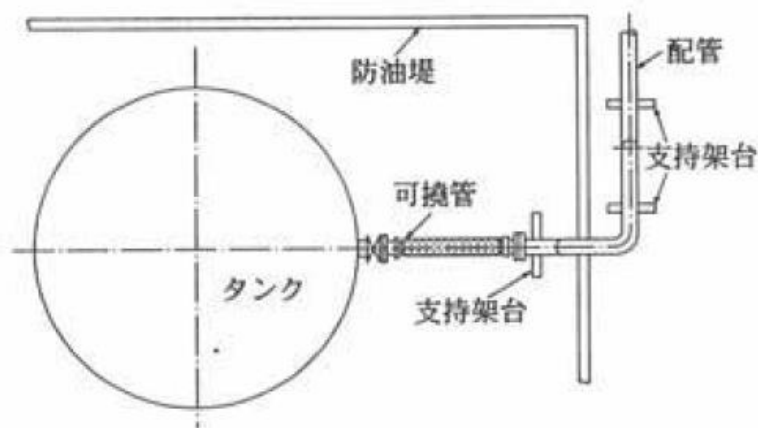

平面図

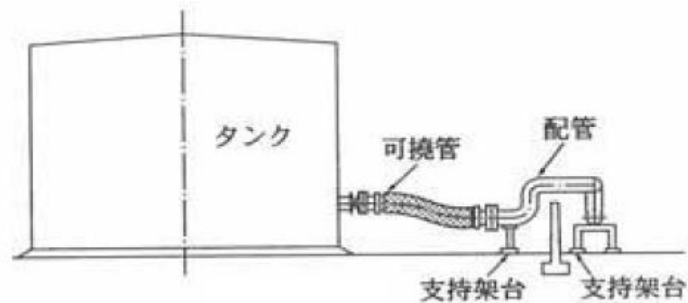


立体図


第6-6図 配管の屈曲による軸方向変位量の吸収措置例

- (オ) ベローズを用いる可とう管継手は、移送する危険物の性状に応じて腐食等のおそれのない材質のベローズを用いたものであること。【S56 消防危20】
- (カ) 可とう管継手は、次により設置すること。
- 可とう管継手は、圧縮又は伸長して用いないこと。
 - 可とう管継手は、当該継手にねじれが生じないように取り付けること。
 - 可とう管継手は、当該継手の自重等による変形を防止するため、必要に応じ適切な支持架台に支持すること。
 - 可とう管継手は、温度変化等により配管内の圧力が著しく変動するおそれのある配管部分には設けないこと。
 - 可とう管継手は、その性能を有効に引き出せるようタンク等に直角に設けること。
 - 支持架台は、地震等により基礎と支持架台との変位量の違いからタンク本体に重大な損傷を招く危険性があるため、可とう管継手とタンク本体の間には設けないこと。


- g 可とう管継手の可動範囲内には、配管又は工作物を設けないこと。
- (キ) その他
- 次の可とう管継手を用いる場合は、個別に検討するものとする。
- a 常用圧力が 1 MPa を超える配管に用いる可とう管継手
 - b フレキシブルメタルホースにあっては、管の呼径が 400mm を超える可とう管継手
 - c ユニバーサル式ベローズ形伸縮管継手にあっては、管の呼径が 1,500mm を超える可とう管継手
 - d フレキシブルメタルホース又はユニバーサル式ベローズ形伸縮管継手以外の可とう管継手
- (17) 避雷設備（危政令第 11 条第 1 項第 14 号）
- 危政令第 11 条第 1 項第 14 号で規定する「避雷設備」は、第 3 章「製造所」_第 4_1_(15)の例により設けること。
- なお、接地極には、タンク本体の腐食に影響を与えない材料を選定すること。
- (18) 防油堤（危政令第 11 条第 1 項第 15 号）
- 防油堤の構造及びその設計例は「防油堤の構造等に関する運用基準について」（昭和 52 年 11 月 14 日付け消防危第 162 号。本章において「162 号通知」という。）による。
- なお、防油堤の伸縮目地は、次の事項に留意のうえ新設又は既設の区分に応じて設ける。◆
- ア 新設防油堤
- (ア) 防油堤の高さ（隅角から壁高）を基準として、その 3、4 倍の長さ離れた位置に伸縮目地を設ける。（第 6-7 図参照）
 - (イ) (ア)の伸縮目地どうしがおおむね 20m 以上離れているときは、伸縮目地の間隔が 20m 以内となるよう伸縮目地を設ける。（第 6-8 図参照）
 - (ウ) (ア)の伸縮目地の位置が対辺の伸縮目地と重なる場合は、防油堤の辺の中央に 1 つ設ける。（第 6-9 図参照）

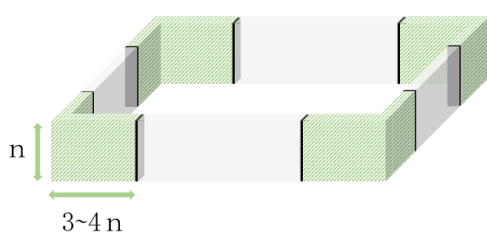

第 6-7 図

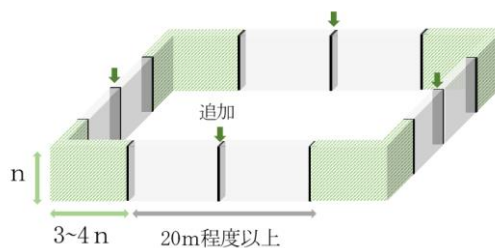


第 6-8 図



第6-9図

イ 既設防油堤

- (ア) 162号通知「別添防油堤目地部の漏えい防止措置について」2(1)、文中「おおむね20メートル」とは、一辺の長さをいうものであり、対象となる防油堤は一辺あたり20メートル以上の防油堤となる。(第6-10図参照)
- (イ) 既設防油堤を撤去して全面改修する場合については、新設の基準を適用する。

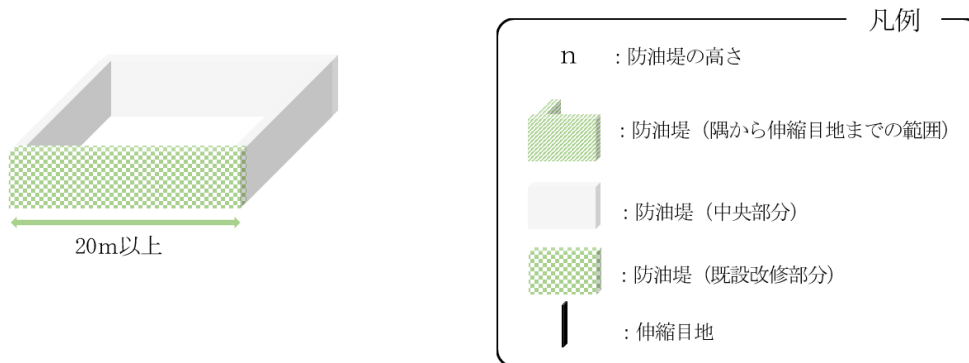

第6-10図

(19) その他

ア 階段・連絡橋

- (ア) 点検のために必要な階段は、タンクごとに設けること。
- (イ) タンク相互間には、連絡橋を設けないこと。【S58 消防危 89】

イ 消火設備

消火設備は、第18章「消火設備」によること。

2 500kL以上1,000kL未満の屋外タンク貯蔵所（準特定屋外タンク貯蔵所）

1のうち適用されるものによるほか、次によること。

- (1) 基礎・地盤（危政令第11条第1項第3号の3）
基礎・地盤については、危政令第11条第1項第3号の3によること。
- (2) タンクの構造（危政令第11条第1項第4号）
タンク構造については、危政令第11条第1項第4号によること

3 1,000kL以上の屋外タンク貯蔵所（特定屋外タンク貯蔵所）

1のうち適用されるものによるほか、次によること。

(1) 基礎・地盤（危政令第11条第1項第3号の3）

基礎・地盤については、危政令第11条第1項第3号の2によること。

(2) タンクの構造（危政令第11条第1項第4号及び第4号の2）

高温で危険物を貯蔵するタンクには、温度により材料の強度及び弾性係数等が低下するため、これらを考慮した板厚とすること。

(3) その他

ア 緊急遮断弁

緊急遮断弁は、地震等により配管が万一破断した場合、タンク直近の元弁を閉止し、タンク内の危険物の流出を防止するものである。【H10 消防危 31】

(ア) 対象タンク

容量が10,000kL以上の屋外貯蔵タンク

(イ) 取り付け位置

タンク元弁が緊急遮断弁としての機能を有しているか、又はタンク元弁に隣接した位置に設ける。

(ロ) 操作機構

非常の場合に遠隔操作によって閉鎖する機能を有するとともに、停電等主動力が使用不能になった場合でも、液圧、ガス圧、電気又はバネ等の予備動力源によって弁が閉鎖できる機能を有するものであること。

(ハ) 遠隔操作を行う場所

遮断操作を行う場所は、当該タンクの防油堤外にあり、かつ、予想される危険物の大量流出に対して十分安全な場所（例えば、防災センター等）であること。

(ニ) 設置を要しない配管の構造

次の構造の場合には、緊急遮断弁を省略することができる。

a 配管とタンクとの結合部分の直近に逆止弁が設けられ、配管が破断した場合でも、タンクから配管側に危険物が流れ得ない構造

b タンクの屋根部分など、当該タンクの最高液面より上部の位置から配管が出ており、配管が破断した場合でも、タンクから配管側に危険物が流れ得ない構造

イ 浮き蓋の構造【H24 消防危 88】

(ア) アルミニウム製の簡易フロート型の浮き蓋

アルミニウムは溶接により強度が劣化するものがあることから、アルミニウム製の簡易フロート型の浮き蓋については、フロートチューブ相互を溶接により接合しないこと。

(イ) ハニカム型の浮き蓋

ハニカム型の浮き蓋は、危政令第11条第2項第2号及び第3号並びに危規則第22条の2第3号（ロを除く。）の規定に適合し、かつ、ハニカムパネル相互の接続部分に係る耐震強度が十分であることが有限要素法等の適

切な方法によって確認された場合にあっては、危政令第23条を適用してその設置を認めて差し支えないこと。

(ウ) 特別通気口

- a 特別通気口は、最高液位時の浮き蓋外周シールより上部の側板又は側板近傍の固定屋根上に設けること。その個数は、標準サイズ（幅300mm、長さ600mm）の場合、第6-2表に示す値以上とし、原則として等間隔に設けること。

第6-2表 標準サイズの特別通気口の設置個数 (N_s)

タンク高さ (m) ※ タンク内径 (m)	設置個数 (N _s)					
	20	21	22	23	24	25
10	4	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	4	6
14	6	6	6	6	6	6
16	6	6	6	6	6	6
18	8	8	8	8	8	8
20	8	8	8	8	10	10
22	10	10	10	10	10	12
24	10	10	10	10	12	12
26	10	10	10	10	12	12
28	10	10	12	12	12	14
30	12	12	14	14	14	14
32	12	14	14	16	16	16
34	14	16	16	18	18	18
36	16	16	18	20	20	20
38	18	18	20	22	22	22
40	20	20	22	24	24	26
42	22	22	24	24	26	28
44	24	24	26	26	30	30
46	26	26	28	30	32	34
48	28	28	30	32	34	36
50	30	32	32	34	36	40
52	32	34	36	36	38	42
54	34	36	38	40	42	46
56	38	38	40	42	44	48
58	40	42	44	46	48	50
60	42	44	46	48	50	52

※タンク高さが20m未満のものについては、20mの時の設置個数を用いる。

通気口開口部の相当直径（ $4S/1_p$ ）が標準サイズ（0.4m）を超える場合は、次の式によって個数を算出するものであること。ただし、最小設置個数は4個とすること。

$$N = \frac{0.18N}{S}$$

N:必要な設置個数

N_s :標準サイズの設置個数（第6-2表による）

S:通気口の開口部断面積（ m^2 ）

1_p :通気口の浸辺長（m）

なお、窒素ガス等の不活性ガスにより常時シールするタンクにあっては、特別通気口を設置しないこと。

- b 特別通気口の通気量が日本高圧力技術協会規格G-107「固定屋根付き浮き屋根式石油類貯蔵タンクの通気装置」に示されている通気量（固定屋根と浮き屋根間に滞留する蒸気量を、内径が25m以下のタンクについては18時間以内に、内径が25mを超えるタンクについては24時間以内に元の量の25%以下に換気し得る通気量）を満足することが数値流体力学による解析等により確認できれば、aの基準によらないことができる。

【H29 消防危 104】

- (エ) 固定屋根の中央部に設ける通気口

固定屋根の中央部に設ける通気口の大きさは、呼び径が250mm以上であること。ただし、気相部を窒素ガス等の不活性ガスにより常時シールするものについては、当該通気口に代えて危規則第20条第1項第2号に規定する大気弁付通気管を設置すること。

- (オ) 点検設備

浮き蓋にかかる点検を確実にを行うため、点検口は、浮き蓋の全体が視認できるよう点検口（又は固定屋根部の特別通気口であって内部の点検が容易にできる構造のもの）を複数設けること。ただし、窒素ガス等の不活性ガスにより常時シールするタンクにおいては、点検口を設置しないこと。

- (カ) 噴き上げ防止措置

危規則第22条の2の2第1号に規定する「配管内に滞留した気体がタンク内に流入することを防止するための設備」としては、配管に設置される空気分離器及び空気抜弁が有効な設備であること。ただし、空気抜弁をもって当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入することを防止するための設備とする場合は、定期的に空気抜き作業を実施する必要があること。

また、危規則第22条の2の2第2号に規定する「配管内に滞留した気体がタンク内に流入するものとした場合において当該気体を分散させるため

の設備」としては、ディフューザーが有効な設備であること。ディフューザーの配管側端部においては配管がディフューザー内部に差し込まれた配置であるとともに、ディフューザーのタンク中心側端部は閉鎖された構造とすること。

(キ) 浮き蓋の漏れ試験

浮き蓋の溶接部に係る試験については、危規則第 20 条の 9 によること。ただし、簡易フロート型のフロートチューブで、フロートチューブの製作工場等においてあらかじめ溶接部に係る漏れ試験又は気密試験が実施され、異常がなかったものにあつてはこの限りでない。

4 危政令第 11 条第 3 項を適用する高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所

危政令第 11 条第 1 項及び第 2 項の基準又は危政令第 11 条第 3 項の基準のいずれによるかは、設置者において選択することができる。

第 5 その他

1 定期点検

(1) 特定屋外タンク貯蔵所の内部点検及び補修

危規則第 62 条の 5 に規定する特定屋外タンク貯蔵所の内部点検に伴う板厚測定等の方法及び法第 10 条第 4 項に規定する基準に適合等させるための補修等については、第 4_3 によるほか次によること。

ア 底板（アニュラ板を含む。）の全面取替を行う場合は、危規則第 21 条の 2 の規定に準じて底部の外面の防食措置を講ずること。【S 54 消防危 169】

イ 可とう管継手は、その性能を有効に引き出すため、タンク等に直角に設けるよう機会をとらえて補修すること。

ウ タンク底部の板に近接して設置される水抜管、ゲージプレート等の付属品のうち、その直下の板の点検、コーティングの施工又は補修に際して支障となるものについては、開放検査時に容易に点検等を行うことができるよう、水抜管等についてはフランジ継手等により、また、ゲージプレート等についてはボルト止め等により、取り外しを行えるよう補修すること。

(2) 泡消火設備の泡の適正な放出を確認する一体的な点検

危規則第 62 条の 5 の 5 に規定する泡消火設備の泡の適正な放出を確認する一体的な点検（以下「一体点検」という。）に伴う申請・届出は次によること。

【H17 消防危 14】

ア 既設の泡消火設備配管に試験口又はテスト用圧力計を設置するためのノズルを設ける工事は、資料の提出を要する軽微な変更工事に該当する。

イ 一体点検に伴い配管の管径、経路の変更、設備等の改修を行う場合は変更許可とする。

2 休止の確認

法第 14 条の 3 の規定による保安検査の時期の変更、法第 14 条の 3 の 2 の規定

による内部点検の期間の延長及び新基準への適合期限の延伸を伴い屋外タンク貯蔵所を休止する場合、休止に係る申請については、以下の内容が確認できる資料等が添付されていること。【H21 消防危 188、H21 消防危 193】

- (1) 内容危険物が清掃等により完全に除去されていること。
- (2) 誤って危険物が流入するおそれがないようにするための措置としては、次の例を参考とすること。
 - ア 配管等を一部取り外すこと。
 - イ 閉鎖板等を設置すること。
- (3) 見やすい箇所に幅 0.3m以上、長さ 0.6m以上の、地が白色で赤色の文字による「休止中」と表示した標識が掲げられていること。

申請を確認後、現地調査を行い、(1)から(3)に規定されている休止に関する措置が講じられているか確認すること。