


中部浄化センター敷地境界の空間線量測定結果 (平成26年12月)

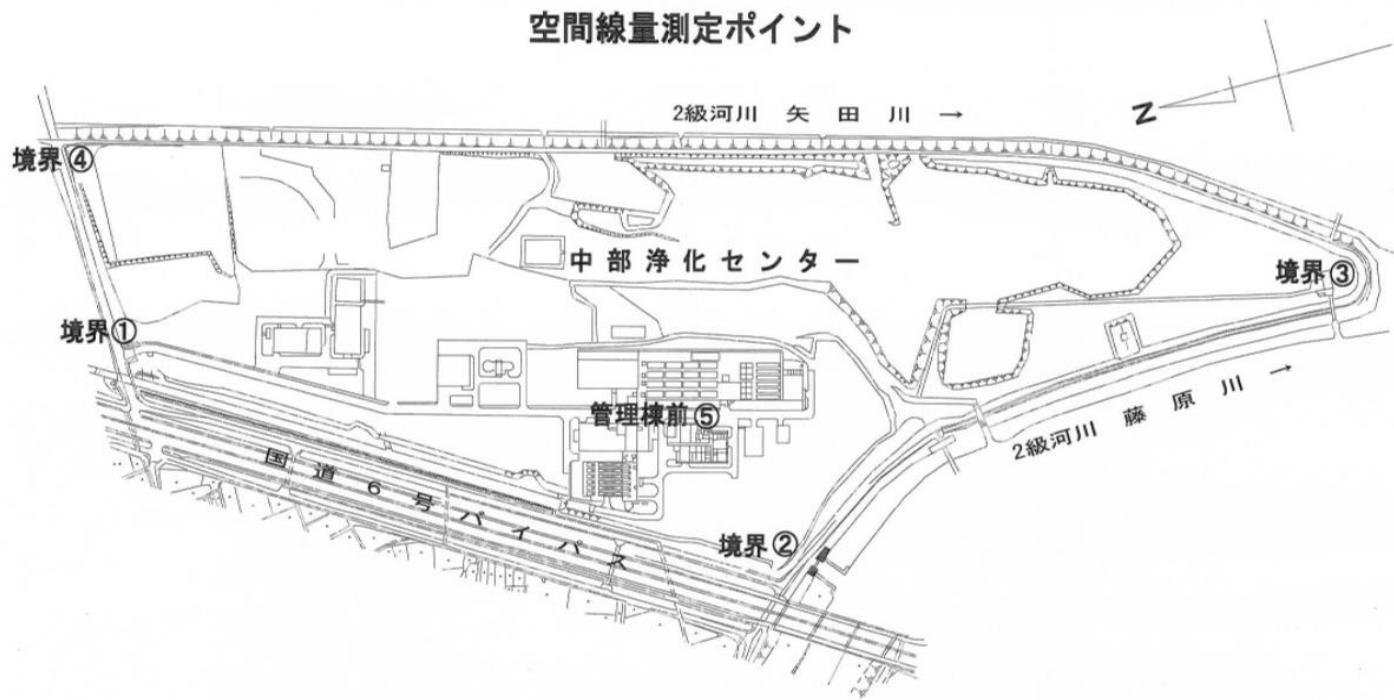

(マイクロシーベルト/時)

| 測定月日 | 測定高さ | 測 定 箇 所 | | | | |
|--------|-------|---------|------|------|------|-------|
| | | 境界① | 境界② | 境界③ | 境界④ | 管理棟前⑤ |
| 12月1日 | 地上1m | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
| | 地上1cm | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.17 |
| 12月8日 | 地上1m | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| | 地上1cm | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.20 |
| 12月15日 | 地上1m | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
| | 地上1cm | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.16 |
| 12月22日 | 地上1m | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.11 |
| | 地上1cm | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.17 |
| 月 日 | 地上1m | | | | | |
| | 地上1cm | | | | | |

※1 測定値は、週1回測定したものです。

※2 測定機器：富士電機(株) ハンディサーベイメータ NHE2