


# 廃棄物処理施設におけるモニタリング結果

(5月)

## 1. クリンピーの森敷地境界の空間線量

### クリンピーの森 敷地境界の空間線量測定結果(令和8年5月)

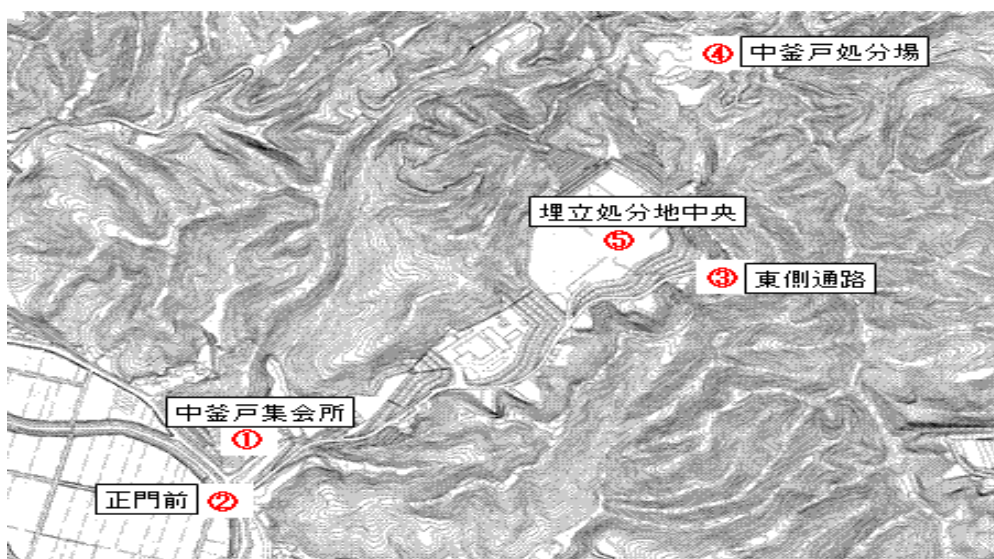

[マイクロシーベルト/時]

測定場所	1 中釜戸集会所		2 正門前		3 東側通路		4 中釜戸処分場		5 埋立処分地中央	
	1cm	1m	1cm	1m	1cm	1m	1cm	1m	1cm	1m
5月15日(金)	0.06	0.06	0.07	0.06	0.09	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06


●空間線量基準値: 0.23マイクロシーベルト/時

※0.23  $\mu$ Sv/hは、16時間の屋内(木造)、8時間の屋外活動の生活パターンを想定した場合、年間追加被ばく線量を1mSvにするための指標となる空間線量率0.19  $\mu$ Sv/hに、自然放射線(日本平均は0.04  $\mu$ Sv/h)を加えた数値です。

測定器 : ALOKA製シンチレーションサーベイメータ TCS-1172

2 クリンピーの森周辺環境水質放射能濃度

クリンピーの森 周辺環境水質の放射能濃度測定結果(令和8年5月)

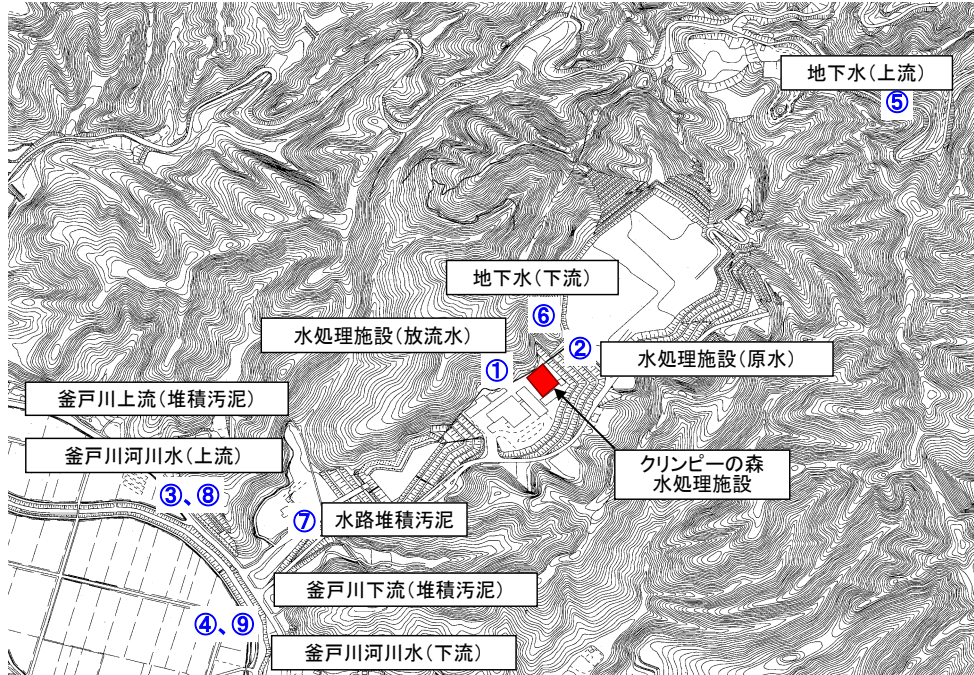

測定場所	核種	分析結果 [ベクレル/リットル]	採水 月日
① 水処理施設(放流水)	Cs-134(セシウム-134)	検出せず ※1	5月15日
	Cs-137(セシウム-137)	検出せず ※1	5月15日
② 水処理施設(原水)	Cs-134(セシウム-134)	検出せず ※1	5月15日
	Cs-137(セシウム-137)	検出せず ※1	5月15日
③ 釜戸川(上流)	Cs-134(セシウム-134)	検出せず ※2	5月15日
	Cs-137(セシウム-137)	検出せず ※2	5月15日
④ 釜戸川(下流)	Cs-134(セシウム-134)	検出せず ※2	5月15日
	Cs-137(セシウム-137)	検出せず ※2	5月15日
⑤ 地下水(上流)	Cs-134(セシウム-134)	検出せず ※2	5月15日
	Cs-137(セシウム-137)	検出せず ※2	5月15日
⑥ 地下水(下流)	Cs-134(セシウム-134)	検出せず ※2	5月15日
	Cs-137(セシウム-137)	検出せず ※2	5月15日

測定場所	核種	分析結果 [ベクレル/キログラム]	採水 月日
⑦ 水路堆積汚泥	Cs-134(セシウム-134)	検出せず ※3	5月15日
	Cs-137(セシウム-137)	17	5月15日
⑧ 釜戸川上流(堆積汚泥)	Cs-134(セシウム-134)	検出せず ※4	5月15日
	Cs-137(セシウム-137)	13	5月15日
⑨ 釜戸川下流(堆積汚泥)	Cs-134(セシウム-134)	検出せず ※5	5月15日
	Cs-137(セシウム-137)	検出せず ※6	5月15日

分析業者：常磐開発㈱

測定方法 「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」(放射能測定法シリーズNo.7)  
(令和2年9月改訂 原子力規制庁監視情報課) に準拠

- ※1 検出限界濃度は、2<sup>ベ</sup>クレル/リットル未満となっております。  
(環境省 放射能濃度等測定方法が「ドライン(排水)」では10~20<sup>ベ</sup>クレル/リットル)
- ※2 検出限界濃度は、1<sup>ベ</sup>クレル/リットル未満となっております。  
(環境省 放射能濃度等測定方法が「ドライン」では1~2<sup>ベ</sup>クレル/リットル)
- ※3 検出限界濃度は、15<sup>ベ</sup>クレル/キログラム未満となっております。
- ※4 検出限界濃度は、14<sup>ベ</sup>クレル/キログラム未満となっております。
- ※5 検出限界濃度は、10<sup>ベ</sup>クレル/キログラム未満となっております。
- ※6 検出限界濃度は、11<sup>ベ</sup>クレル/キログラム未満となっております。
- ※3~6 (環境省 放射能濃度等測定方法が「ドライン」では10~30<sup>ベ</sup>クレル/キログラム)