廃棄物処理施設におけるモニタリング結果

（9月）

1.クリンピーの森敷地境界の空間線量

クリンピーの森 敷地境界の空間線量測定結果（令和8年9月）

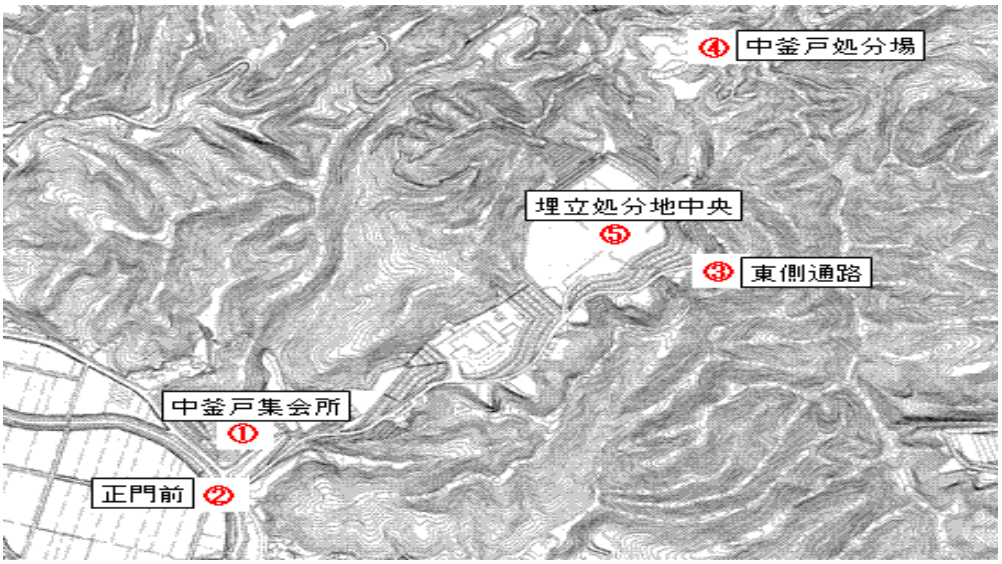

〔ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ／時〕

測定場所 / 月日	1 中釜戸集会場		2 正門前		3 東側通路		4 中釜戸処分場		5 埋立処分地中央	
	1cm	1m	1cm	1m	1cm	1m	1cm	1m	1cm	1m
9月4日(金)	0.06	0.06	0.07	0.06	0.08	0.08	0.07	0.06	0.05	0.06

●空間線量基準値：0.23ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ／時
※0.23μSv/hは、16時間の屋内（木造）、8時間の屋外活動の生活パターンを想定した場合、年間追加被ばく線量を1mSvにするための指標となる空間線量率0.19μSv/hに、自然放射線（日本平均は0.04μSv/h）を加えた数値です。

測定器　：　ALOKA製シンチレーションサーベイメータ　TCS-1172

2　クリンピーの森周辺環境水質放射能濃度

クリンピーの森 周辺環境水質の放射能濃度測定結果(令和8年9月)

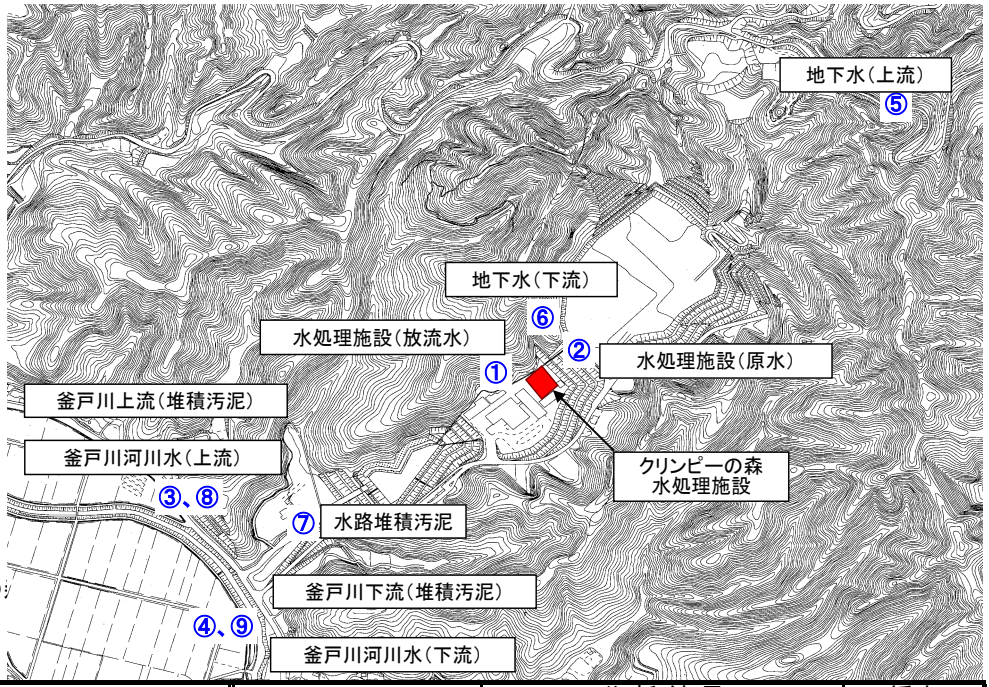

クリンピーの

測　定　場　所	核　種	分 析 結 果 〔ﾍﾞｸﾚﾙ／ﾘｯﾄﾙ〕	採水 月日
①　水処理施設（放流水）	Cs－134（ｾｼｳﾑ-134）	検出せず　※1	9月4日
	Cs－137（ｾｼｳﾑ-137）	検出せず　※1	9月4日
②　水処理施設（原水）	Cs－134（ｾｼｳﾑ-134）	検出せず　※1	9月4日
	Cs－137（ｾｼｳﾑ-137）	検出せず　※1	9月4日
③　釜戸川（上流）	Cs－134（ｾｼｳﾑ-134）	検出せず　※2	9月4日
	Cs－137（ｾｼｳﾑ-137）	検出せず　※2	9月4日
④　釜戸川（下流）	Cs－134（ｾｼｳﾑ-134）	検出せず　※2	9月4日
	Cs－137（ｾｼｳﾑ-137）	検出せず　※2	9月4日
⑤　地下水（上流）	Cs－134（ｾｼｳﾑ-134）	検出せず　※2	9月4日
	Cs－137（ｾｼｳﾑ-137）	検出せず　※2	9月4日
⑥　地下水（下流）	Cs－134（ｾｼｳﾑ-134）	検出せず　※2	9月4日
	Cs－137（ｾｼｳﾑ-137）	検出せず　※2	9月4日

測　定　場　所	核　種	分 析 結 果 〔ﾍﾞｸﾚﾙ／ｷﾛｸﾞﾗﾑ〕	採水 月日
⑦　水路堆積汚泥	Cs－134（ｾｼｳﾑ-134）	検出せず　※3	9月4日
	Cs－137（ｾｼｳﾑ-137）	18	9月4日
⑧　釜戸川上流（堆積汚泥）	Cs－134（ｾｼｳﾑ-134）	検出せず　※3	9月4日
	Cs－137（ｾｼｳﾑ-137）	検出せず　※4	9月4日
⑨　釜戸川下流（堆積汚泥）	Cs－134（ｾｼｳﾑ-134）	検出せず　※5	9月4日
	Cs－137（ｾｼｳﾑ-137）	検出せず　※6	9月4日

分析業者 ： 常磐開発㈱

測定方法 「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」（放射能測定法シリーズNo.7）
（令和２年９月改訂　原子力規制庁監視情報課）に準拠

※1　検出限界濃度は、2ﾍﾞｸﾚﾙ／ﾘｯﾄﾙ未満となっております。
（環境省 放射能濃度等測定方法ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（排水）では10～20ﾍﾞｸﾚﾙ／ﾘｯﾄﾙ）
※2　検出限界濃度は、1ﾍﾞｸﾚﾙ／ﾘｯﾄﾙ未満となっております。
（環境省 放射能濃度等測定方法ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝでは1～2ﾍﾞｸﾚﾙ／ﾘｯﾄﾙ）
※3　検出限界濃度は、15ﾍﾞｸﾚﾙ／ｷﾛｸﾞﾗﾑ未満となっております。
※4　検出限界濃度は、13ﾍﾞｸﾚﾙ／ｷﾛｸﾞﾗﾑ未満となっております。
※5　検出限界濃度は、12ﾍﾞｸﾚﾙ／ｷﾛｸﾞﾗﾑ未満となっております。
※6　検出限界濃度は、11ﾍﾞｸﾚﾙ／ｷﾛｸﾞﾗﾑ未満となっております。
※3～6　（環境省 放射能濃度等測定方法ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝでは10～30ﾍﾞｸﾚﾙ／ｷﾛｸﾞﾗﾑ）

いわき市　生活環境部　清掃管理事務所