


別表 令和5年度各水浴場の水質調査結果(開設前)

| 市町村名 | 水浴場名 | 調査月日 | 評価項目 | | | | 判定 | | | | 備考 | |
|-------|--------|-----------|----------------------------|---------------|------------|----|-------|---|---------------|---|------|------|
| | | | ふん便性 大腸菌群数 (個/100mL) | COD (mg/L) | 透明度 (m) | 油膜 | 令和5年度 | | 参考 (令和4年度) | | | |
| | | | 平均 | 平均 | 平均 | | | | | | | |
| 新地町 | 釣師浜 | 5/10,5/15 | 3 | 2.8 | 0.73 | なし | 水質B | 可 | 水質B | 可 | 海水浴場 | |
| 相馬市 | 原釜・尾浜 | 5/10,5/15 | 6 | 2.5 | 0.96 | なし | 水質B | 可 | 水質B | 可 | | |
| 南相馬市 | 北泉 | 5/10,5/15 | 2 | 2.5 | 0.75 | なし | 水質B | 可 | 水質B | 可 | | |
| 檜葉町 | 岩沢 | 5/10,5/17 | <2 | 2.2 | 0.56 | なし | 水質B | 可 | 水質AA | 適 | | |
| いわき市 | 久之浜・波立 | 5/10,5/11 | 13 | 1.3 | >1 | なし | 水質A | 適 | 水質A | 適 | | |
| | 四倉 | 5/10,5/11 | 3 | 1.1 | >1 | なし | 水質A | 適 | 水質A | 適 | | |
| | 薄磯 | 5/10,5/11 | 2 | 1.2 | >1 | なし | 水質A | 適 | 水質AA | 適 | | |
| | 勿来 | 5/10,5/11 | <2 | 0.9 | >1 | なし | 水質AA | 適 | 水質AA | 適 | | |
| 猪苗代町 | 長浜 | 4/25,4/27 | 2 | 1.5 | >1 | なし | 水質A | 適 | 水質A | 適 | | 湖水浴場 |
| | 天神浜 | 4/25,4/28 | 10 | 2.5 | >1 | なし | 水質A | 適 | 水質A | 適 | | |
| | 志田浜 | 4/25,4/28 | 9 | 1.9 | >1 | なし | 水質A | 適 | 水質A | 適 | | |
| | 上戸浜 | 4/25,4/28 | <2 | 1.6 | >1 | なし | 水質AA | 適 | 水質AA | 適 | | |
| 会津若松市 | 崎川浜 | 4/25,4/27 | 18 | 1.5 | >1 | なし | 水質A | 適 | 水質A | 適 | | |
| | 中田浜 | 4/25,4/27 | <2 | 1.5 | >1 | なし | 水質AA | 適 | 水質A | 適 | | |
| | 小石ヶ浜 | 4/25,4/27 | <2 | 1.8 | >1 | なし | 水質AA | 適 | 水質A | 適 | | |
| 郡山市 | 浜路浜 | 4/13,4/20 | <2 | 0.8 | >1 | なし | 水質AA | 適 | 水質A | 適 | | |
| | 横沢浜 | 4/13,4/20 | <2 | 0.8 | >1 | なし | 水質AA | 適 | 水質AA | 適 | | |
| | 館浜 | 4/13,4/20 | 5 | 0.8 | >1 | なし | 水質A | 適 | 水質AA | 適 | | |
| | 舟津浜 | 4/13,4/20 | 34 | 1.0 | >1 | なし | 水質A | 適 | 水質A | 適 | | |
| | 舟津公園 | 4/13,4/20 | 17 | 1.5 | >1 | なし | 水質A | 適 | 水質A | 適 | | |
| | 青松浜 | 4/13,4/20 | 9 | 1.3 | >1 | なし | 水質A | 適 | 水質AA | 適 | | |
| | 秋山浜 | 4/13,4/20 | 6 | 0.9 | >1 | なし | 水質A | 適 | 水質AA | 適 | | |

海水浴場: 水質AA・・・ 1か所
 水質A・・・ 3か所
 水質B・・・ 4か所
 湖水浴場 水質AA・・・ 5か所
 水質A・・・ 9か所

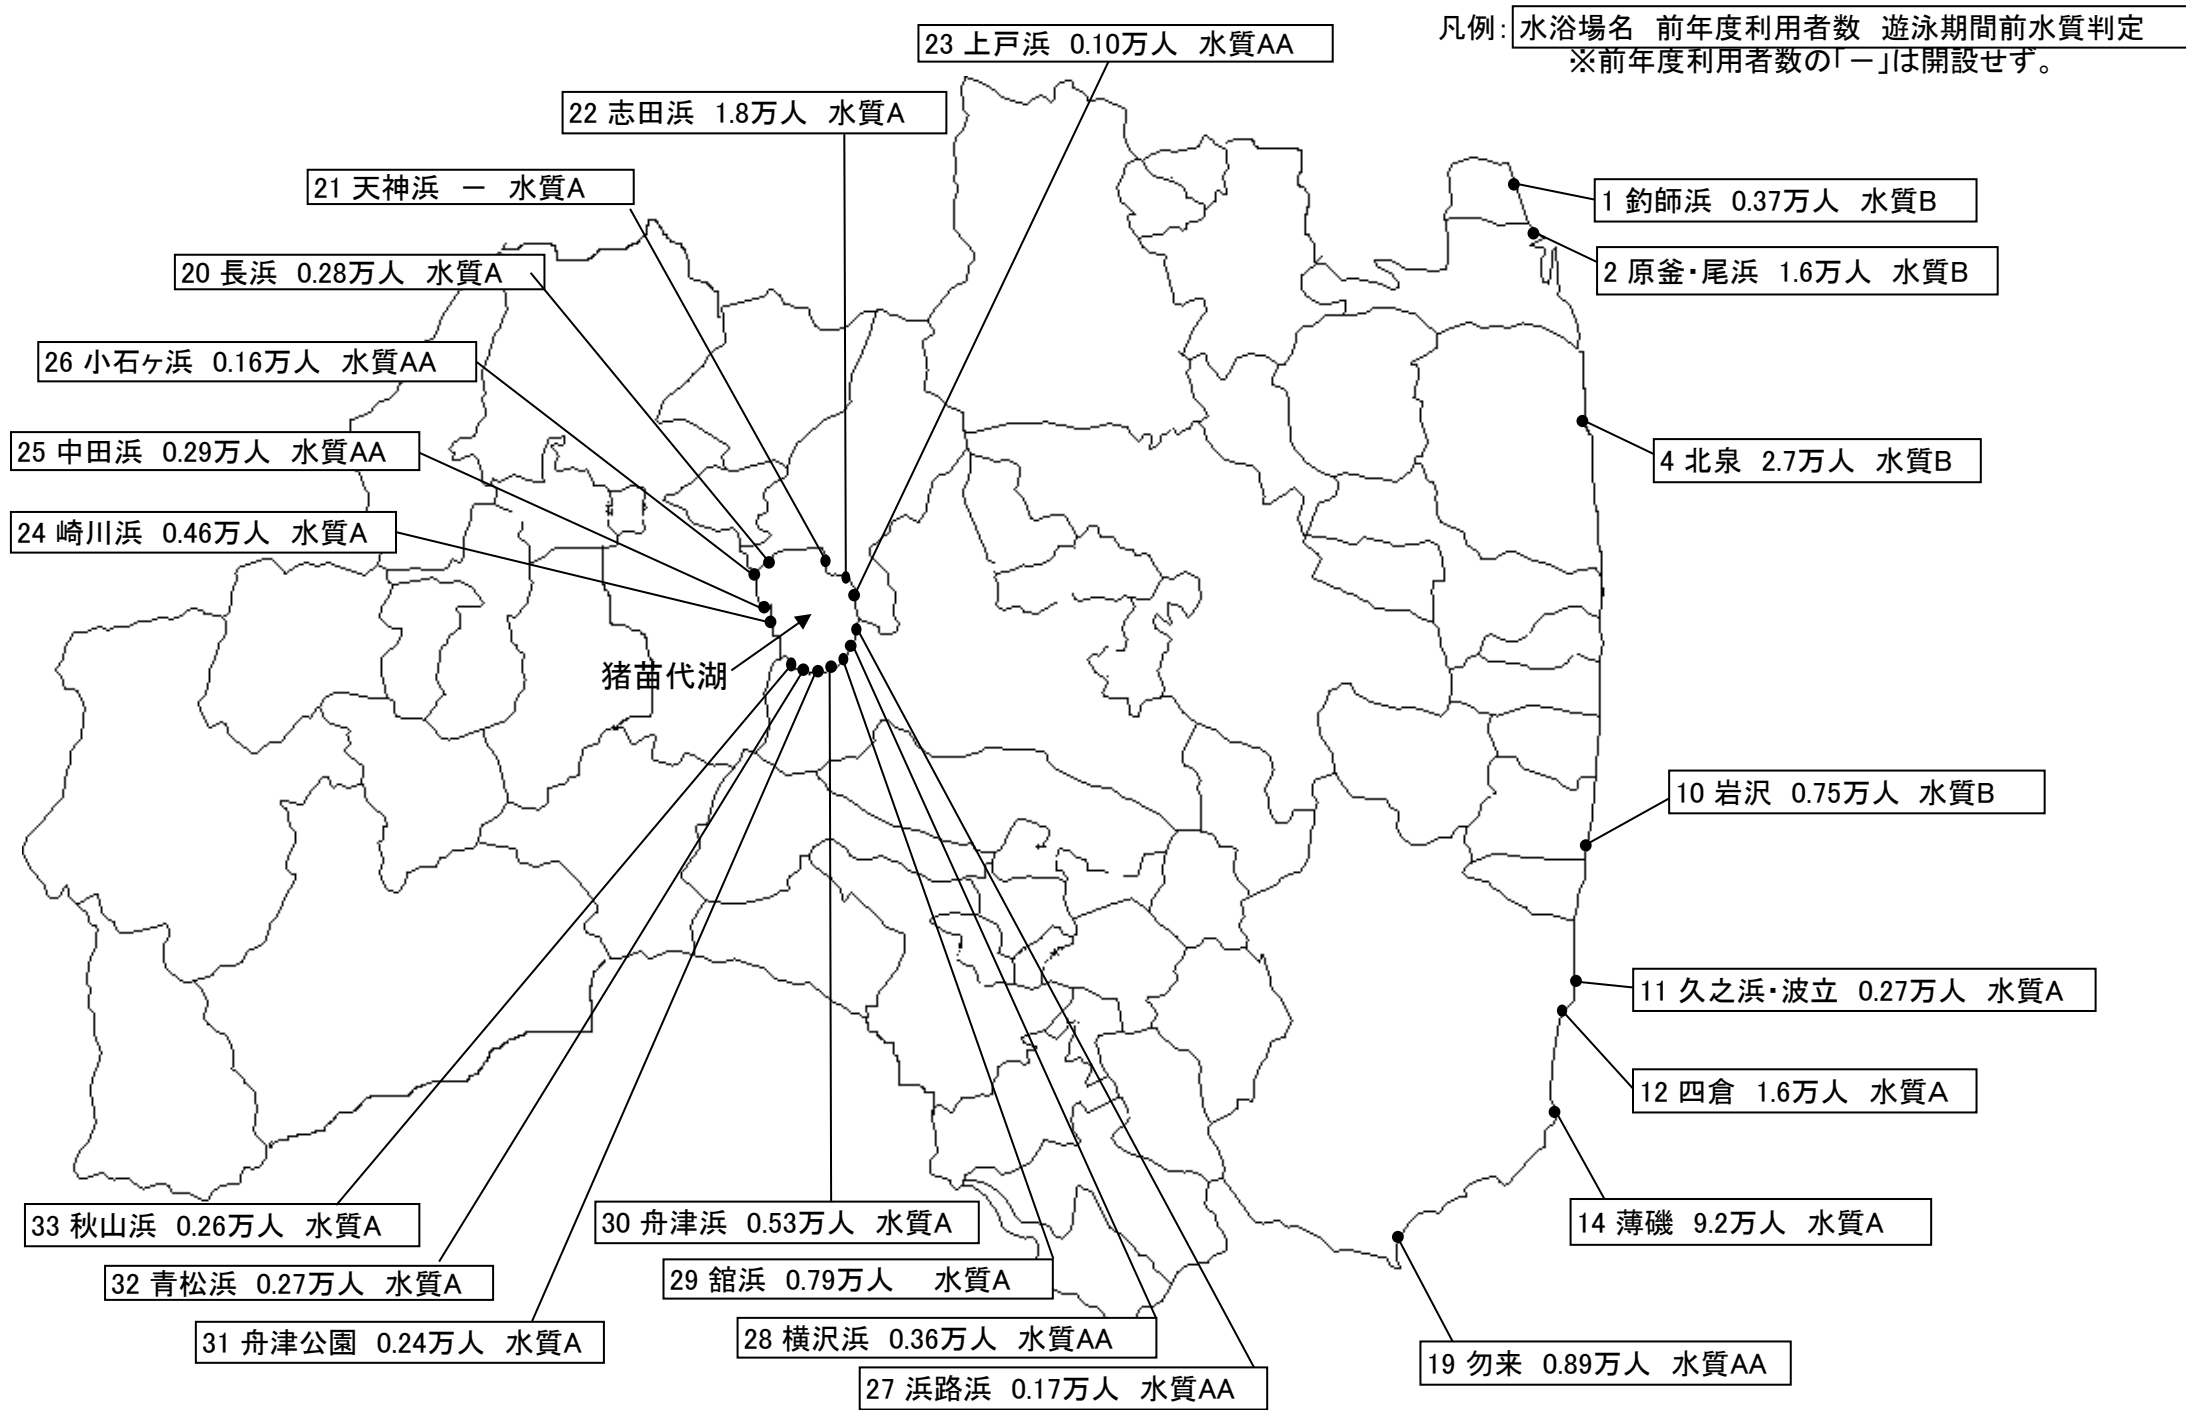

水浴場水質判定基準

1. 判定については、下記の表に基づいて以下のとおりとする。

- (1) ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD 又は透明度のいずれかの項目が「不適」であるものを、「不適」な水浴場とする。
- (2) 「不適」でない水浴場について、ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD及び透明度によって、「水質 AA」、「水質 A」、「水質 B」あるいは「水質 C」を判定し、「水質 AA」及び「水質 A」であるものを「適」、「水質 B」及び「水質 C」であるものを「可」とする。
 - ・ 各項目の全てが「水質 AA」である水浴場を「水質 AA」とする。
 - ・ 各項目の全てが「水質 A」以上である水浴場を「水質 A」とする。
 - ・ 各項目の全てが「水質 B」以上である水浴場を「水質 B」とする。
 - ・ これら以外のものを「水質 C」とする。

| 項目区分 | | ふん便性大腸菌群数 | 油膜の有無 | COD | 透明度 |
|------|-------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|
| 適 | 水質 AA | 不 検 出 (検出下限 2 個/100mL) | 油膜が認められない | 2mg/L 以下 (湖沼は 3mg/L 以下) | 全透 (1m 以上) |
| | 水質 A | 100 個/100mL 以下 | 油膜が認められない | 2mg/L 以下 (湖沼は 3mg/L 以下) | 全透 (1m 以上) |
| 可 | 水質 B | 400 個/100mL 以下 | 常時は油膜が認められない | 5mg/L 以下 | 1m 未満 ～50cm 以上 |
| | 水質 C | 1,000 個/100ml 以下 | 常時は油膜が認められない | 8mg/L 以下 | 1m 未満 ～50cm 以上 |
| 不適 | | 1,000 個/100ml を超えるもの | 常時油膜が認められる | 8mg/L 超 | 50cm 未満 [※] |
| 測定方法 | | 付表 1 の第 1 に定める方法 | 目視による観察 | 日本工業規格 K0102 の 17 に定める方法 | 付表 2 に定める方法 |

(注) 判定は、同一水浴場に関して得た測定値の平均による。

「不検出」とは、平均値が検出下限未満のことをいう。

透明度(*の部分)に関しては、砂の巻き上げによる原因は評価の対象外とすることができる。

2. 「改善対策を要するもの」については以下のとおりとする。

- (1) 「水質 C」と判定されたもののうち、ふん便性大腸菌群数が、400 個/100mL を超える測定値が 1 以上あるもの。
- (2) 油膜が認められたもの。